( )

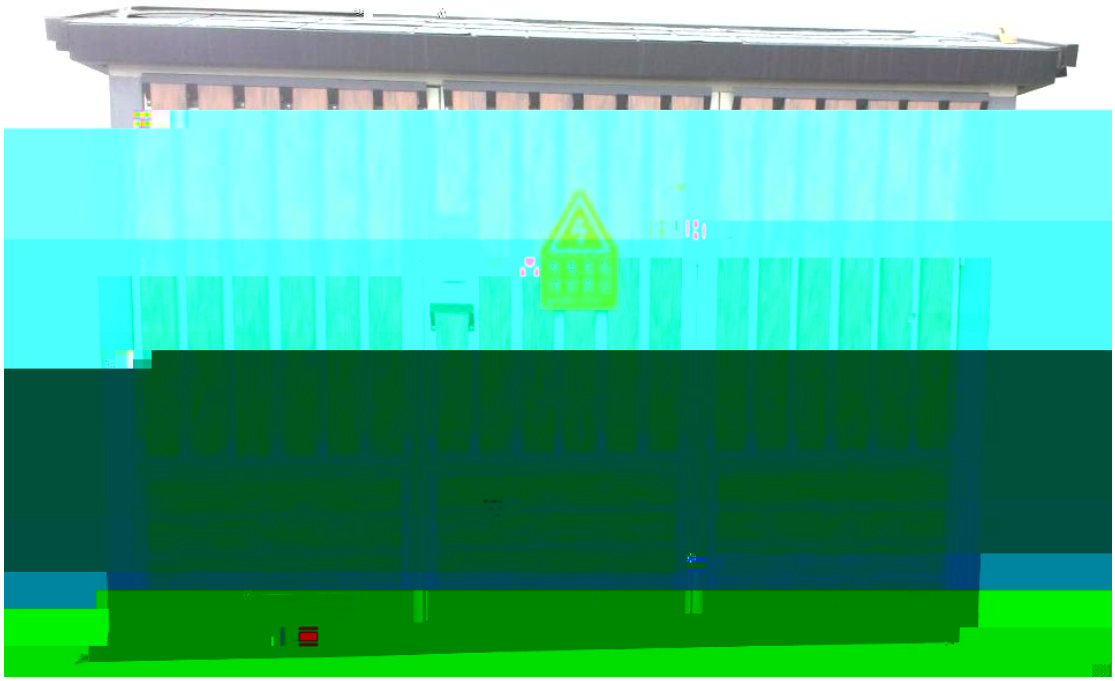

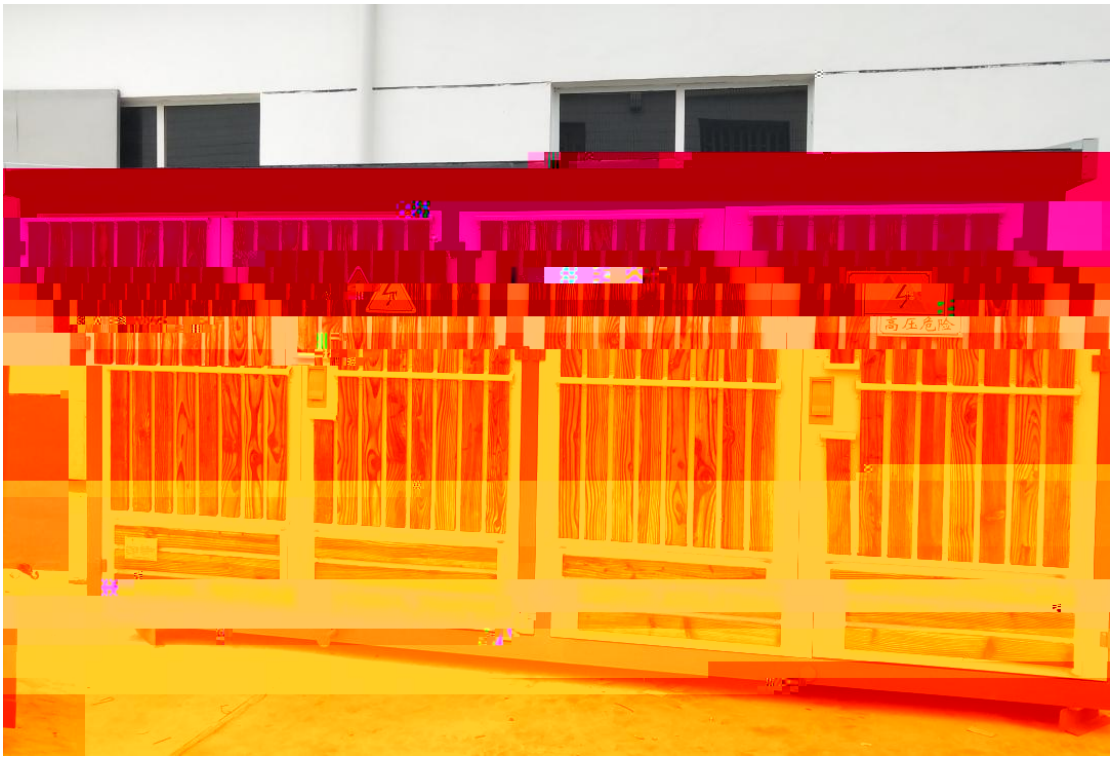
高压危险

HSM26-12

304 :

+

GB311.1-1997
JB/T 10840-2008
GB763-1990
GB/T1984-2014
GB/T1985-2014
GB3804-2005 3.6 40.5
GB/T3906-2020 3. 6 kV 40.5kV
GB3309-1989
GB4768-2008
GB/T11022-2011
GB13384-2008
DL403-2000 12kV 40.5kV
DL404-2007 3. 6 kV 40.5kV
DLT539-2016

## 3

H SM 26- 12 □/ T □-□

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | ≤ | ≤ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | ≤ | ≤ |

Ọ

ẹ ẹ ẖ۷۴

Ọ •ƨ8ỌỷIΓ X

L

0

8 5

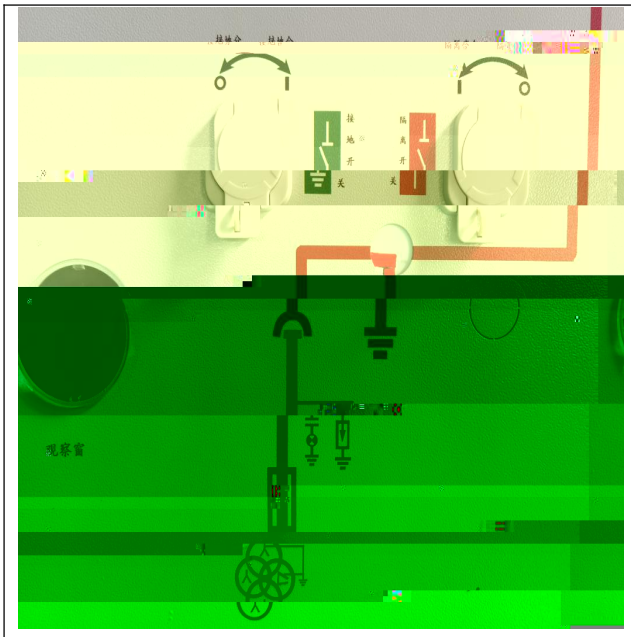
观察窗

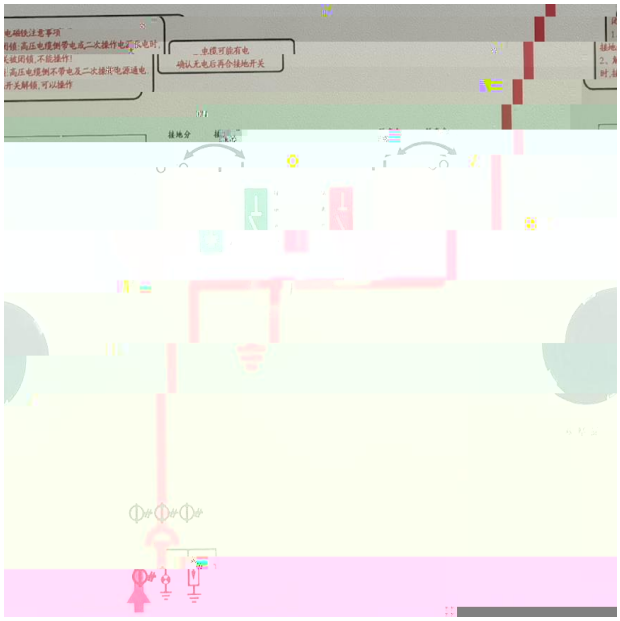

1.3 (图3) 安装冷缩三指套：将冷缩[illegible]装入电缆的三叉根部，对其大端口下的外护套表面清洁后包贴一层填充胶，并夹包住地线[illegible]

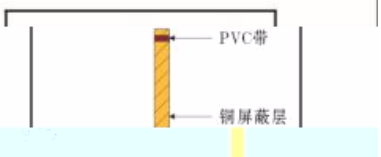


[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 4. 清洗芯绝缘

用电缆清洗纸从绝缘层向半导电带缠绕体方向**一次性**清洁绝缘层及外半导电层，**不得反**

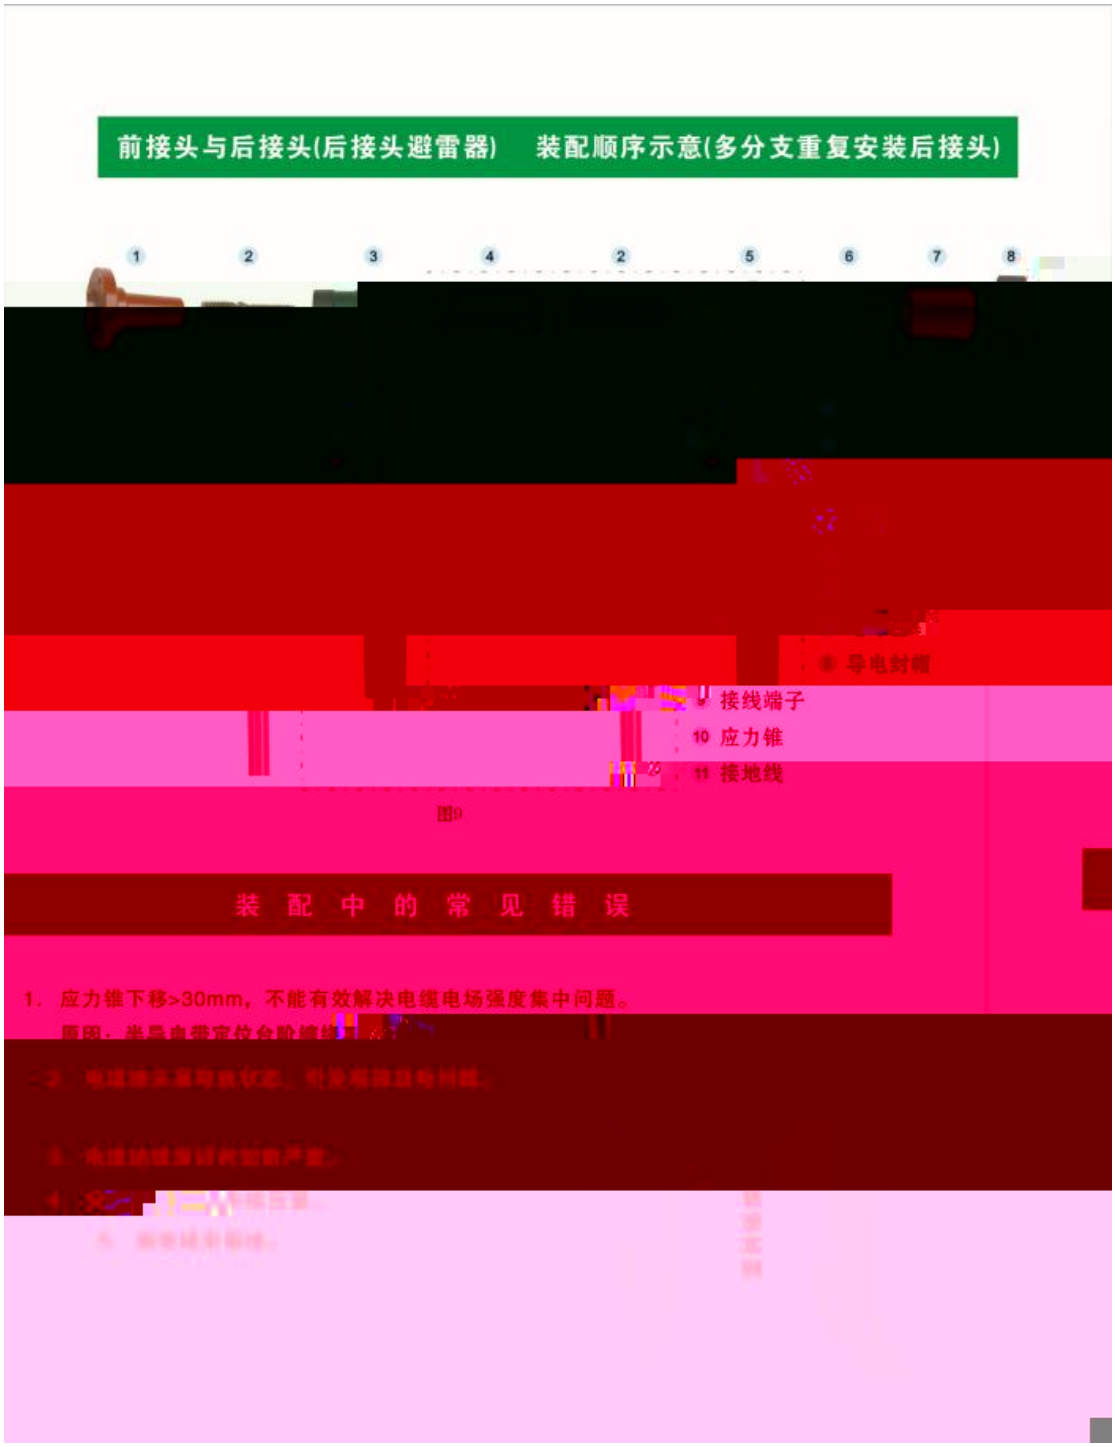
前接头与后接头(后接头避雷器)　装配顺序示意(多分支重复安装后接头)
1
2
3
4
2
5
6
7
8
9 接线端子
10 应力锥
11 接地线
图9
装 配 中 的 常 见 错 误
1. 应力锥下移>30mm，不能有效解决电缆电场强度集中问题。

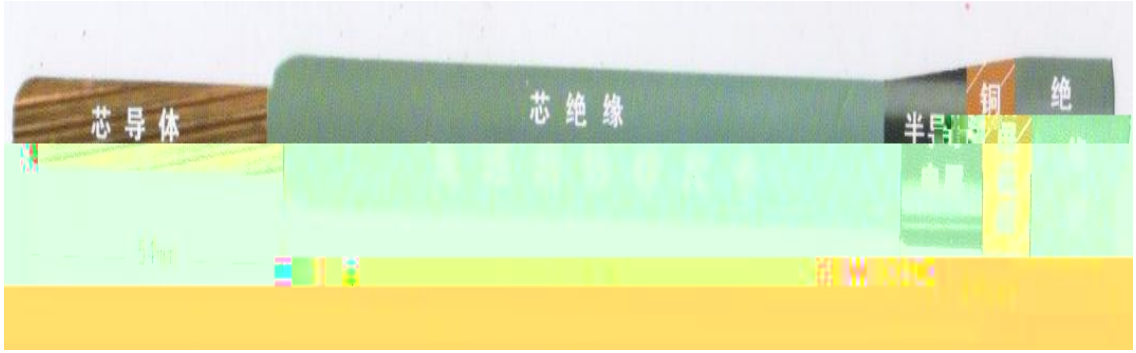
芯导体
芯绝缘
铜
绝

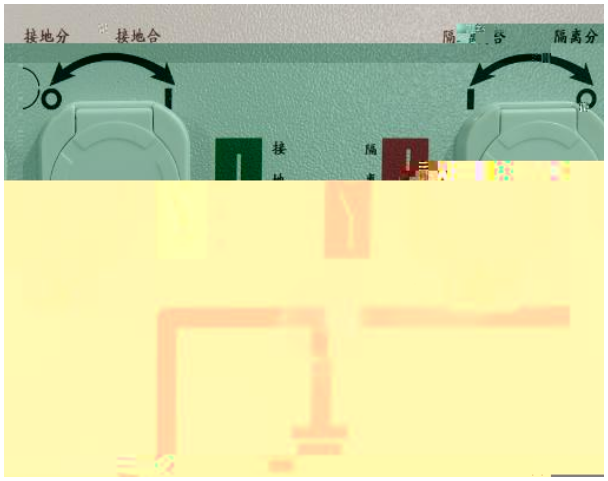
接地分
接地合
隔离分

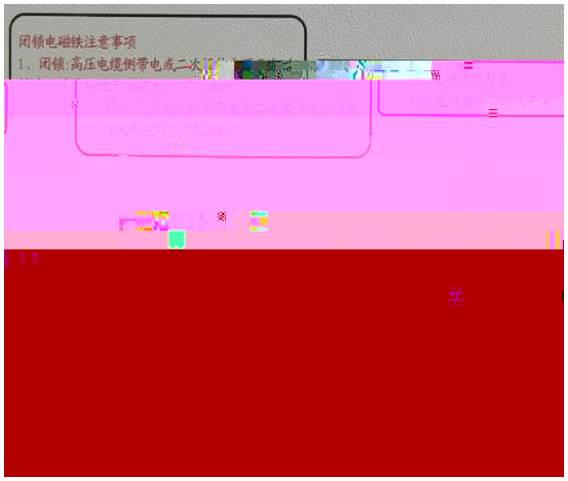
闭锁电磁铁注意事项

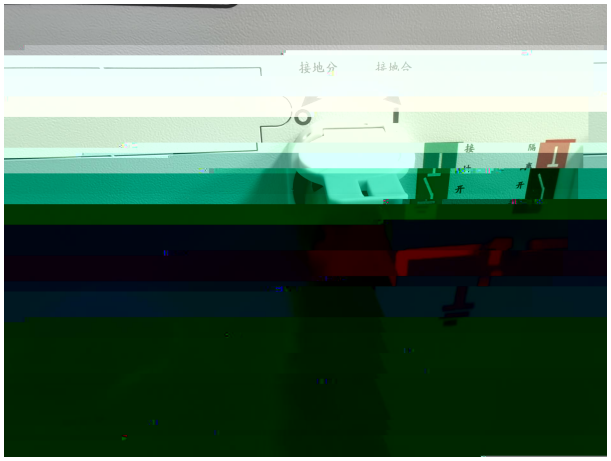


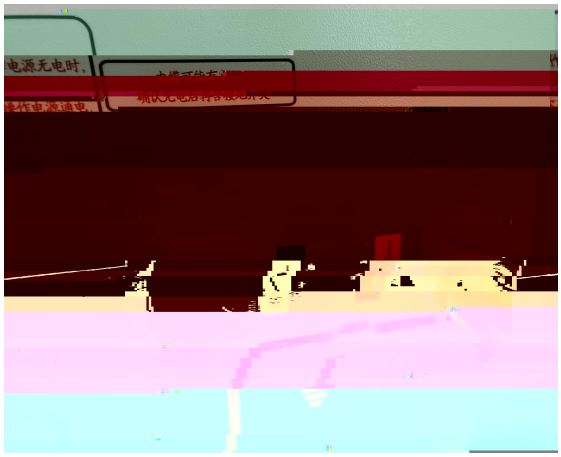


4 ŧ ћ ŧ Л
я
5 . ɲ я

7 ̊ ̀H ; ჭ ʊ Ч ΐ ̋ ĦĂ έ † ı Ч ΐ ̇ ӌ ª ı ̃Y ́ ᵀ ڑ ̃Y ъ ́ ᵀ Ă ت ʜ ı ⅛ ̋ ĦĂ Ѧ ł ᵀ ọ ɛ Ч ΐ Ҡ

8 Ă ت ʜ љ ڭ ̃ Ầ ћ ω ₄ ỉ ჯ ı ᷂ گ Ƀ ؽ ̋ ĦĂ ı ḅ ' ̋ ĦĂ ʊ ğ ı ت ổ Ậ Φ ̋ ĦĂ ı ң ɻ ₅ ¶ Ă ت ʜ љ ڭ ̃ Ầ ћ ↑ ő ª ı W ̋ EΦ ̋ ĦĂ

V ɒ Ƒ ̋ ĦĂ ب ″ ε ï ڭ ̃ ζ

41 ɬ ћ ɬ Л ́A έ † ̋ ĦĂ ı Ă ت ʜ љ ڭ ̃ Ầ ћ ȝ ì ş Ầ ћ ̋ ĦĂ ḏ j ¯

51 ڜ ɔ ÷ . ɲ ï ڎ ћ Ь ª é ̋ ĦĂ ì ş Ầ ћ ı ̊ ̀H ; ჭ ʊ ᵀ ì ş Ầ ћ ı ڜ ̀H ; ჭ ʊ ʿ ì ş Ầ ћ / ʿ Ầ ì ş Ầ ћ ª ᵀ ڭ ̃ Ầ ћ / ڜ ̀H ; ჭ ʊ ᵀ ڭ ̃ Ầ ћ / ̊ ̀H ; ჭ ʊ ʿ ڭ ̃ Ầ ћ

61 ȳ ɔ ÷ . ɲ ڭ ̃ Ầ ћ ᵀ i ª ı W ̋ ĦĂ Ă ت ʜ χ ̊ ̀H ; ჭ ʊ Ч ΐ ̋ ĦĂ έ † ı Ч ΐ ̇ ӌ ª ı ̃Y ᵀ ڑ ̃Y ъ ᵀ Ă ت ʜ ı ⅛ ̋ ĦĂ Ѧ ł ᵀ ọ ɛ Ч ΐ Ҡ
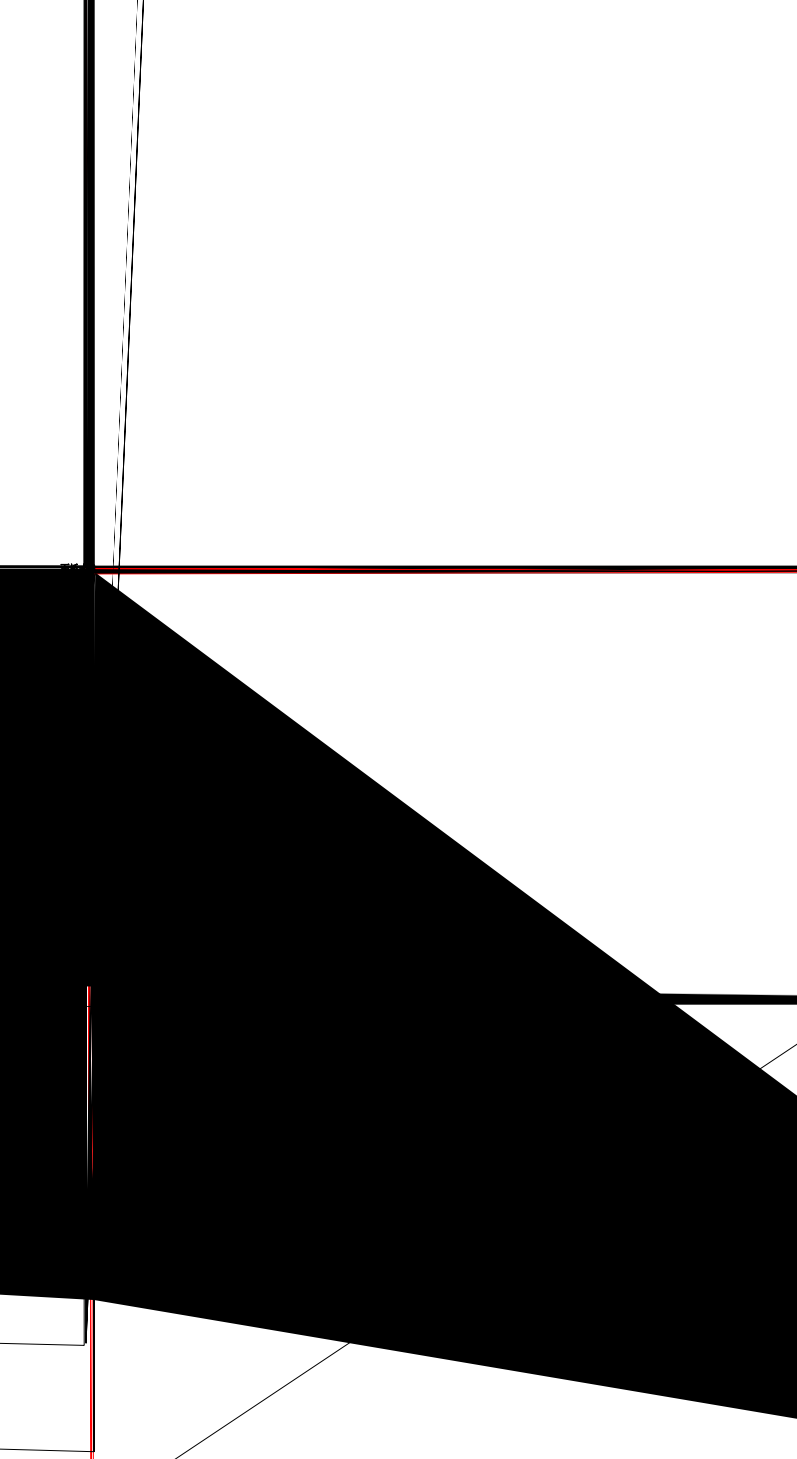
71 Ă ت ʜ љ ڭ ̃ Ầ ћ ω ₄ ỉ ჯ ı ᷂ گ Ƀ ؽ ̋ ĦĂ ı ḅ ' ̋ ĦĂ ʊ ğ ı ت ổ Ậ Φ ̋ ĦĂ ı ң ɻ ₅ ¶ Ă ت ʜ љ ڭ ̃ Ầ ћ ↑ ő ª ı W ̋ EΦ ̋ ĦĂ